



TÜRKAK - TÜRK AKREDİTASYON KURUMU tarafından akredite
Accredited by TÜRKAK
TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Makina ve Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı
Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Ankara Müdürlüğü

Adres:Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar Çankaya/ ANKARA
Tel: +90 (312) 416 65 28 Fax: +90 (312) 416 66 18 E-posta: insaatlab@tse.org.tr Web: www.tse.org.tr

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
CONSTRUCTION MATERIALS LABORATORY (ANKARA)

Address:Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar Çankaya/ ANKARA
Tel: +90 (312) 416 65 28 Fax: +90 (312) 416 66 18 E-mail: insaatlab@tse.org.tr Web: www.tse.org.tr



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0001-T

AB-0001-T

374391

11-17

MUAYENE VE DENEY RAPORU

TEST REPORT

Deneyi Talep Eden : YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ
(Adı, Adresi, Şehir vb.) (Belg. Uzmanı: ERHAN TETİK)

Customer (Name, Address, City etc.) (AL-TU OTO LASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.: SARAY MAH. 30. CAD. NO:9/A SARAY KAZAN-ANKARA)

İnceleme No : 1648558

Deney Talep Tarihi/No : 01.11.2017 / 194071

Order Date / No

Numunenin Tanımı : , "3d kauçuk + şekil" Markalı , çarpma etkisini azaltan, açık ortamlarda kullanılan geri dönüşüm kauçuktan mamul, alt yüzeyi yağmur kanallı, karo şekilli zemin kaplaması, 500x500x40 mm , , 4 00 adet
(Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)

Sample Description (Type, Mark, Model etc.) , "3d kauçuk + şekil" Brand, impact attenuating playground surfacing made of rubber, square shape tiles intended to use in open grounds, with rain canal, 500x500x40 mm,,, 4,00 item

Numune Kabul Tarihi : 01.11.2017
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapıldığı Tarih : 20.11.2017 - 27.11.2017
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod : TS EN 1177:2011-01 Darbe azaltıcı oyun alanı zemin düzenlemeleri - Kritik düşme yüksekliğinin belirlenmesi
Applied Standard/Method TS EN 1177:2011-01 Impact attenuating playground surfacing - Determination of critical fall height

Raporun Sayfa Sayısı : 3
Number of pages of the report

Açıklamalar :
Remarks

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.
The Turkish Accreditation Agency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognition of test reports.
Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Mühür **Tarih**
Seal **Date**

Deney Sorumlusu
Person in charge of tests

Kontrol Eden
Reviewer

Onaylayan
Approved by

27/11/2017

Ömer KORKMAZGÖZ
Tekniker

Hasan AKSU
Teknik Şef

MUSTAFA ÇAKIR
Laboratuvar Müdürü

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.
This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate.

LAB-D-P-R-36/01 09 2016-1

1 / 3

ASLI GİBİDİR

MUSTAFA ÇAKIR
Yapı Malzemeleri Lab.
Ankara Müdürü



DENEY VE KALİB. MERKEZİ BAŞKANLIĞI YAPI MALZ. LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIB. CENTRE CONSTRUCTION MATERIALS LABORATORY (ANKARA)

MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS


AB-0001-T

374391

11-17

Dene ortamı: 23 ± 2 °C, 50 ± 5 nem / Test Environment: 23 ± 2 °C / 50 ± 5 humidity


Numune özellikleri / Sample Specifications: Genişlik / Width = 501 mm, Uzunluk / Length = 501 mm,
Kalınlık / Thickness = 39,17 mm, Ağırlık / Weight = 8,79 kg, m² başına ağırlık / weight per m² = 35,02 kg/ m²

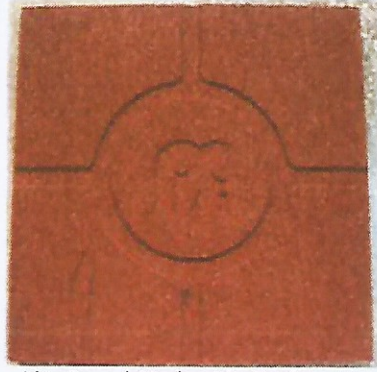

Alt yüzey / Underside Surface




Üst yüzey / Top surface

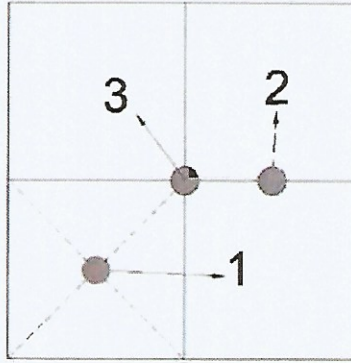

Şekil-1 4 adet döşenmiş karo üzerindeki çarpma noktaları
Figure-1- Impact points of applied surface for 4 tiles

HIC/Düşme yüksekliği grafiği

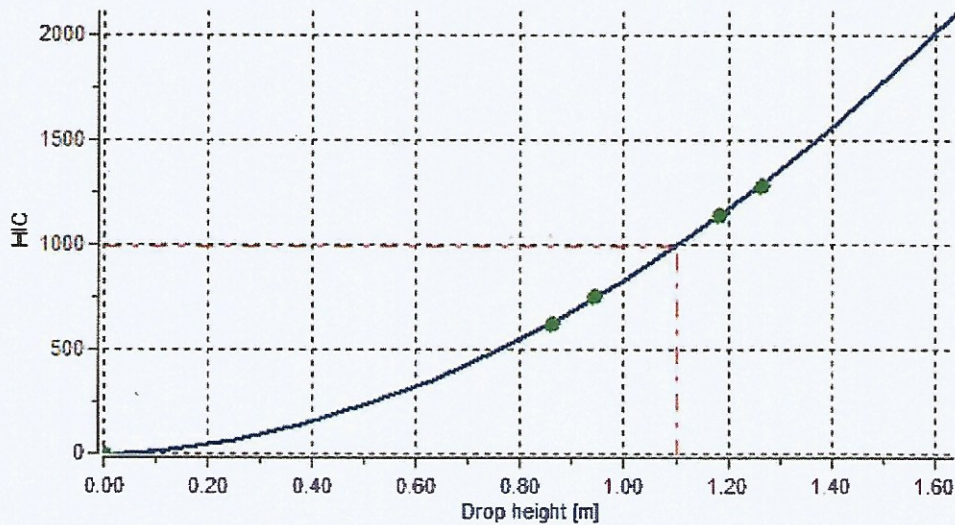


ASLI GİBİDİR

LAB-B-FK-30/01.09.2016-1

Muse GİRİR
Yapı Malzemeleri Lab.
Ankara Müdürü



İvme - Zaman grafiği

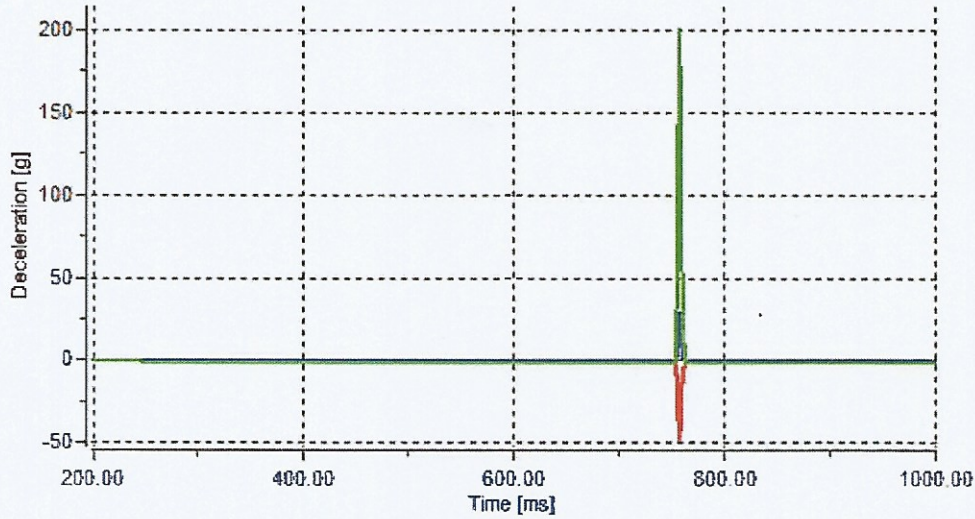

Ölçülen Değer Tabloları

Position 1		
measurement	height [m]	HIC
1	0.86	629.4
2	0.94	755.4
3	1.18	1148.5
4	1.26	1282.1
critical fall height [m]	1.0	

Position 2		
measurement	height [m]	HIC
1	0.94	712.7
2	1.04	889.1
3	1.17	1141.6
4	1.27	1240.1
critical fall height [m]	1.1	

Position 3		
measurement	height [m]	HIC
1	0.99	842.9
2	1.07	939.3
3	1.19	1077.4
4	1.30	1249.4
critical fall height [m]	1.1	

YAPILAN DENEY APPLIED TEST	BULUNAN RESULT
KRİTİK DÜŞME YÜKSEKLİĞİ (TS EN 1177/ OCAK 2011 "Darbe azaltıcı oyun alanı zemin düzenlemeleri - Kritik düşme yüksekliğinin belirlenmesi") CRITICAL FALL HEIGHT (TS EN 1177 :2011-01 "Impact attenuating playground surfacing - Determination of critical fall height")	1,0 m * TS EN 1176-1 Madde 4.2.8.5.2'de belirtildiği üzere kritik düşme yüksekliği 600 mm'den fazla olmalıdır. * As mentioned in TS EN 1176-1 Art. 4.2.8.5.2, the critical fall height must be more than 600 mm.

SONUÇ VE DÜŞÜNCELER: "3d kauçuk + şekil" Markalı, çarpma etkisini azaltan zemin kaplaması numuneleri üzerinde yapılan deneyler, TS EN 1177/ OCAK 2011 "Darbe azaltıcı oyun alanı zemin düzenlemeleri - Kritik düşme yüksekliğinin belirlenmesi" Türk Standardına göre yapılmış olup, bulunan sonuçlar yukarıda verilmiştir.

The results are given above for the sample of "3d kauçuk + şekil" Branded Impact attenuating playground surfacing; whose tests and inspections were made in our laboratory according to TS EN 1177 :2011-01 "Impact attenuating playground surfacing - Determination of critical fall height")

NOT: Bu malzeme ayrıca TS EN 1176-1'in kurallarına, özellikle Madde 4 ve Madde 6'ya uygun olmalıdır.

NOTE: 'This material shall also conform to the requirements of TS EN 1176-1, in particular, Clauses 4 and 6'

-Bu rapor sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir.

-This test report represents only tested sample.

-İş bu rapor 27.11.2017 tarihinde üç sayfa ve bir nüsha olarak düzenlenmiştir

-This report is arranged at 27.11.2017 as three pages and one copy.

ASLI GİBİDİR

Musa Ç. Yılmaz
Yapı Malzemeleri Lab.
Ankara Müdürlüğü

OK 3/3

